



Reamenajare incinta si construire hub sportiv Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu"

Realizarea iluminatului salii de sport din cadrul investitiei

Cuprins

Pagină titlu 1

Cuprins 2

Descriere3

Teren 1 - Clădire 1 - Sala Sport

Spațiu 1

Calcul obiecte / Scena luminii 1 4

Plan util (Spațiu 1) / Scena luminii 1 / Iluminare perpendiculară (adaptiv)6




Descriere

Instalația de iluminat a salii de sport propuse în cadrul prezentei investiții se va realiza conform normativului NP 065 – 2002 – Normativ privind proiectarea sălilor de sport (unitatea funcțională de bază) din punct de vedere la Legii 10/1995 pentru nivelul de iluminare cerut de beneficiar a cărei valoare minimă este 1500lx

Clădire 1 · Sala Sport · Spațiu 1 (Scena luminii 1)

Calcul obiecte

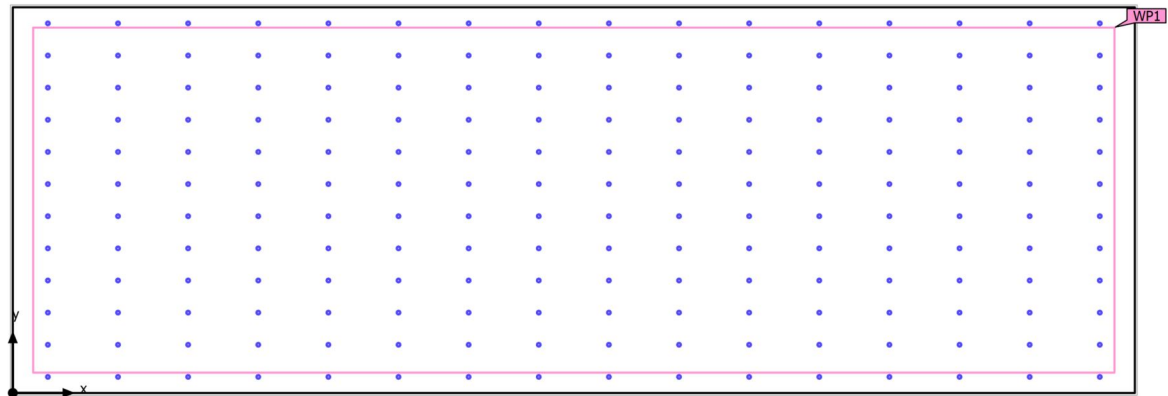

Clădire 1 · Sala Sport · Spațiu 1 (Scena luminii 1)

Calcul obiecte


Planuri utile

Proprietăți	\bar{E} (Nominal)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Index
Plan util (Spațiu 1) Iluminare perpendiculară (adaptiv) Înălțime: 1.000 m, Zonă de margine: 1.750 m	1500 lx (≥ 1500 lx) ✓	966 lx	1896 lx	0.64 (≥ 0.60) ✓	0.51	WP1

Profil util: Amenajări pentru instruire - centre de instruire (5.36.24 Săli de sport, săli de gimnastică, piscine)

Clădire 1 · Sala Sport · Spațiu 1 (Scena luminii 1)

Plan util (Spațiu 1)

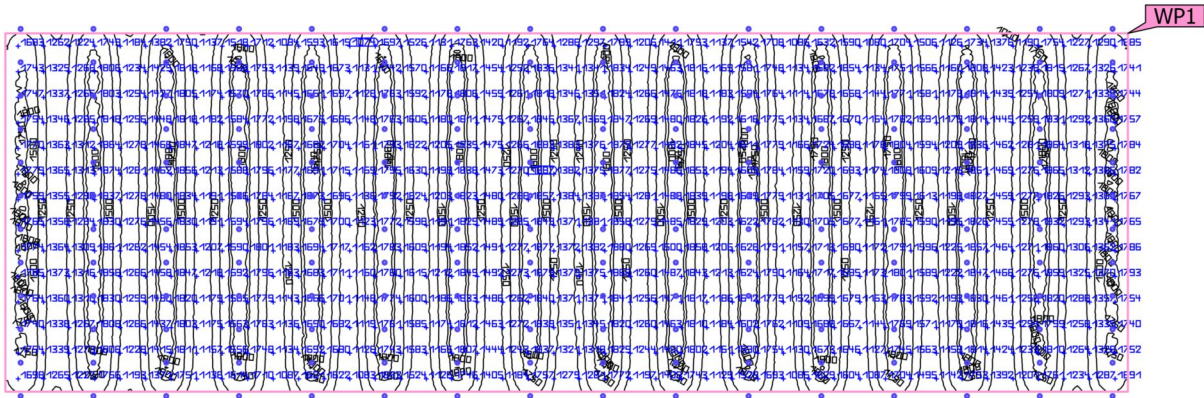

Proprietăți	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Nominal)	g ₂	Index
Plan util (Spațiu 1) Iluminare perpendiculară (adaptiv) Înălțime: 1.000 m, Zonă de margine: 1.750 m	1500 lx (≥ 1500 lx) ✓	966 lx	1896 lx	0.64 (≥ 0.60) ✓	0.51	WP1

Profil util: Amenajări pentru instruire - centre de instruire (5.36.24 Săli de sport, săli de gimnastică, piscine)